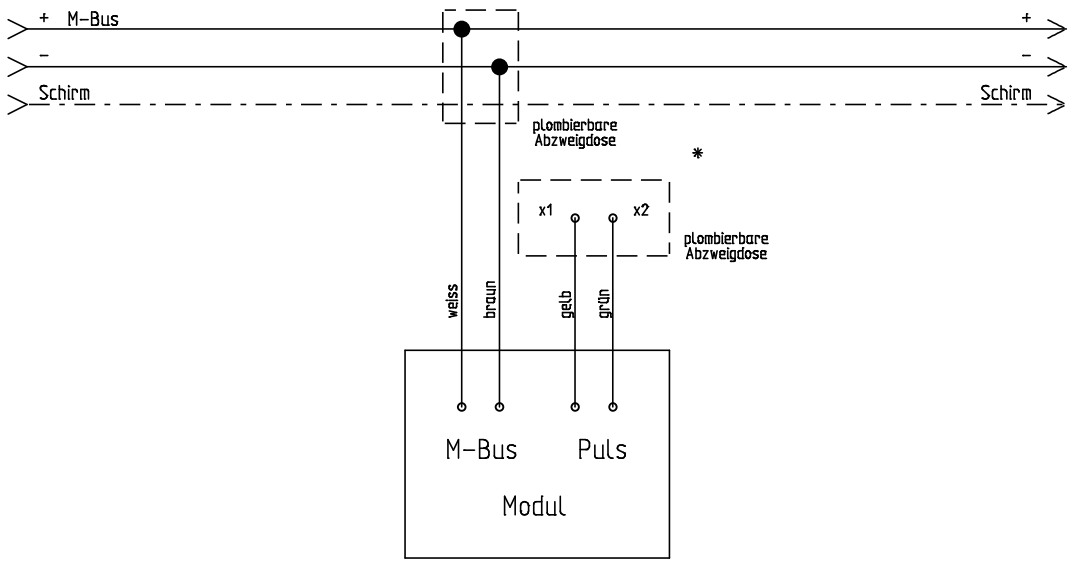

Artikelliste

6.040.016 M-Bus / Puls Modul TMP-F nach EN13757 für Wasserzähler

Technische Daten

- Bei allen Anschlüssen Mindestabstand zu Netzleitungen von 300mm einhalten.
- Bus / Pulsverkabelung siehe Installationsvorschrift

* Bei Unterputzzählern werden die Kabel ohne Abzweigdose direkt angeschlossen.

Index / Änderung		Datum	Name
A	Text ergänzt	28.09.2017	HIA

Firma

NeoVac

NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet

Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Beschreibung

M-Bus / Puls Modul für Wasserzähler Elster

Ersteller:	Datum:
HIA	08.11.2016
Zeichng.-Nr.:	A
Z4-161108A01-D	