


Liste d'articles

1.500.023 Module de communication 2I

Données techniques

Les entrées : 2 entrées numériques pour générateur d'impulsions  
 Affectation : Emplacement 1 ou 2  
 Tension : - max. 30V DC  
 État : - Tarif / état / alarme / erreur  
 Entrée : - librement programmable  
 Remarque : - Prescriptions pour câbles:  
 Câblage du bus selon  
 Les prescriptions pour les installations

**Module d'alimentation SC5 nécessaire**

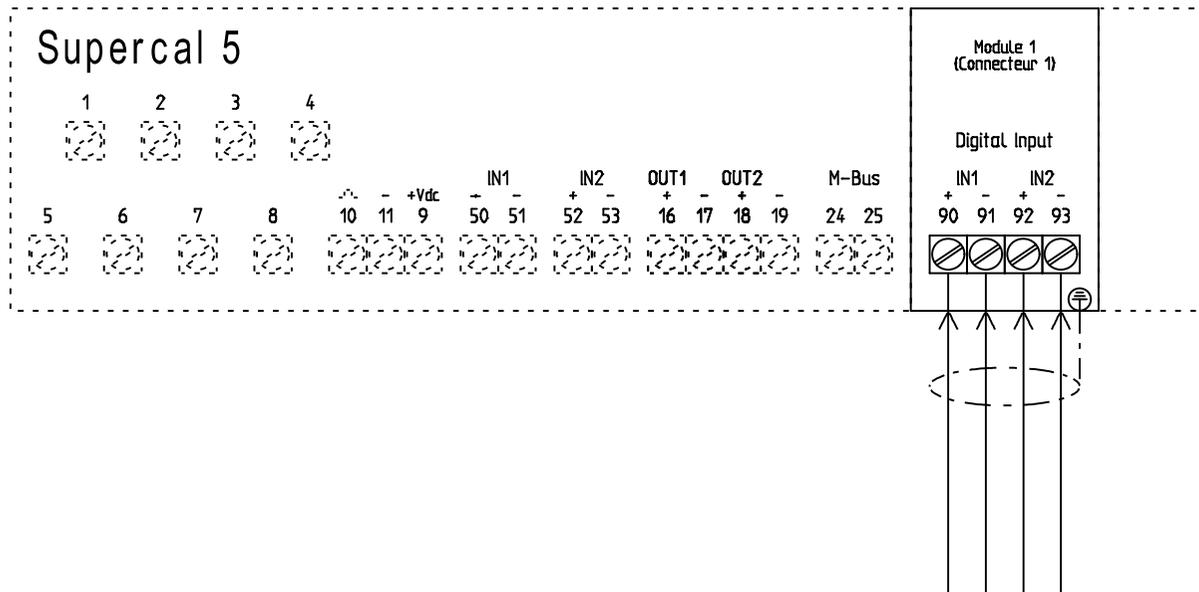

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			<b>NeoVac</b>	Supercal 5 Kommunikationsmodul 2I	HIA	10.08.2022
			NeoVac ATA AG Eichastrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.:	F
					Z4-220615F04-D	