


Elenco prodotti

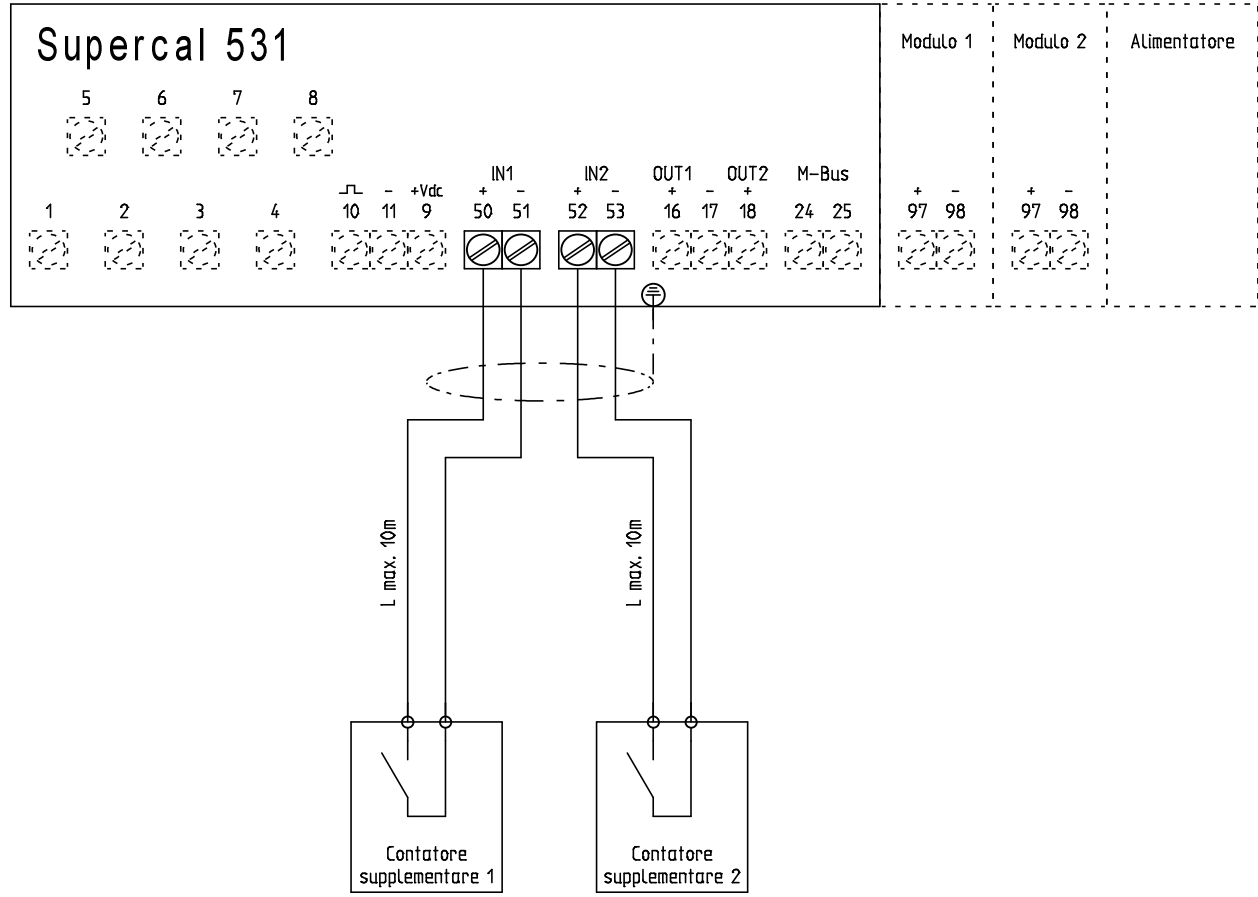

Dati tecnici

contatti Reed: evtl. contatori d'acqua

Opzione 1: 1 contatore supplementare (port IN1 o IN2)

Opzione 2: 2 contatore supplementare (port IN1 e IN2)

Nota: - Cavo consigliato:
Schermato sul posto
U72M 1x4x0,6mm²
U72M 1x4x0,8mm²

Indice / Revisione		Data	Nome	Azienda	Descrizione		
A	Anpassung der Kabel	27.01.2020	hia	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichstrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 531 Contatore supplementare	Realizzatore:	Data:
						GOM	30.06.2014
						Numero disegno:	E
						Z4-140331E01-I	