


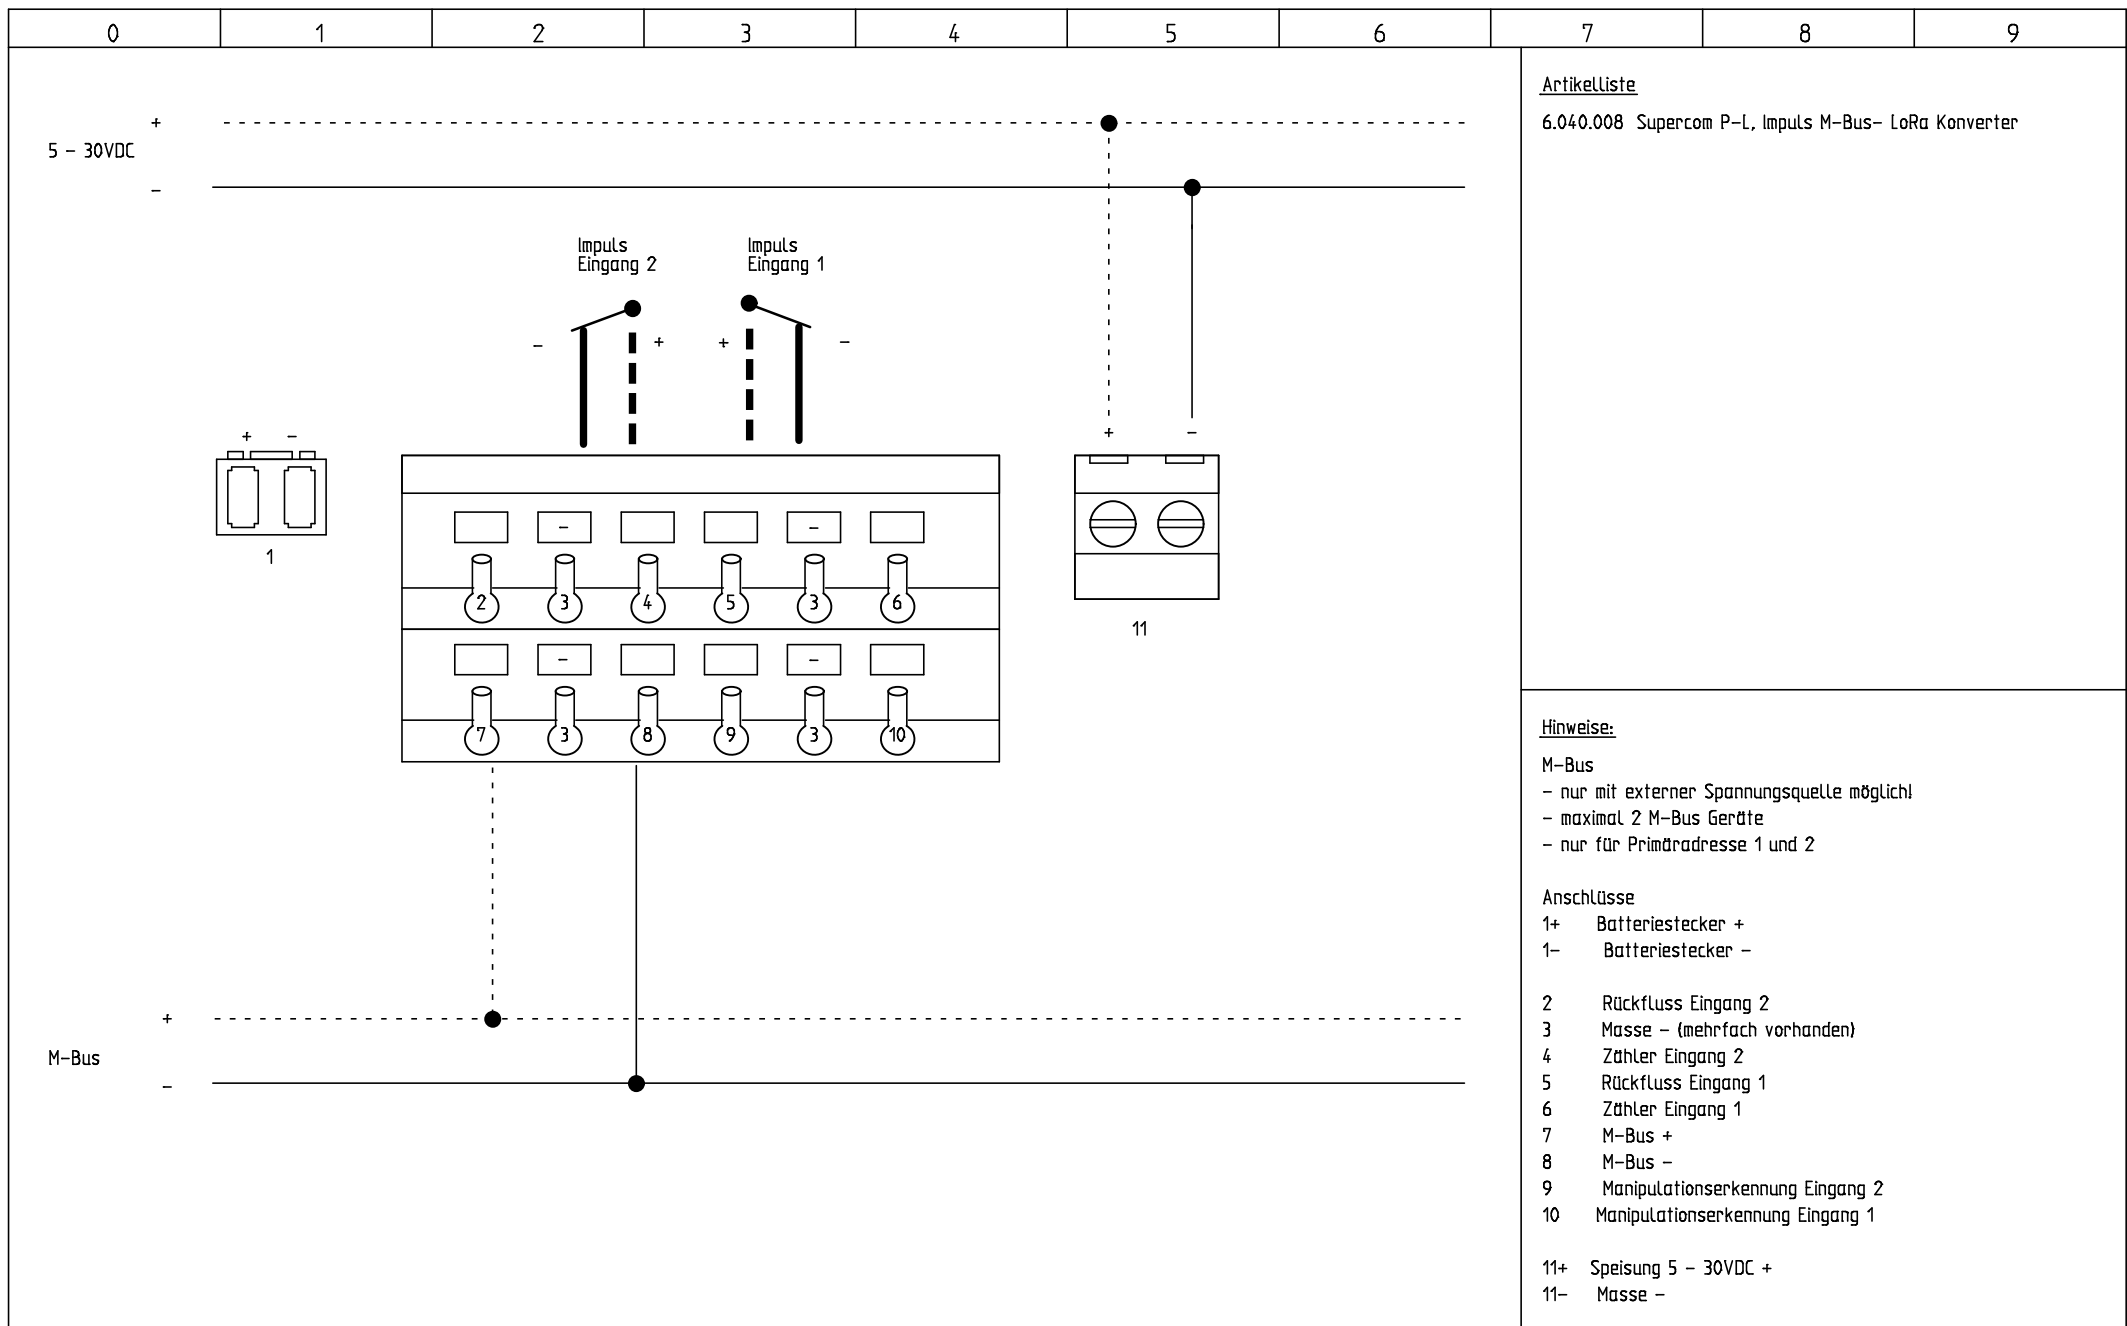

Hinweise:

Anschlüsse

2	Rückfluss Eingang 2
3	Masse – (mehrfach vorhanden)
4	Zähler Eingang 2
5	Rückfluss Eingang 1
6	Zähler Eingang 1
7	M-Bus +
8	M-Bus –
9	Manipulationserkennung Eingang 2
10	Manipulationserkennung Eingang 1

11+ Speisung 5 - 30VDC +
11- Masse -

Index / Änderung		Datum	Name	Firma	Beschreibung		
.	.	.	.	 NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichstrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercom P-L	Ersteller:	
						HIA	
						Datum:	
						01.06.2022	
						Zeichng.-Nr.:	
						Z4-220601A01-D	
						A	