


Artikelliste

1.500.025 ModBus / BACnet MS/TP Modul EIA-485

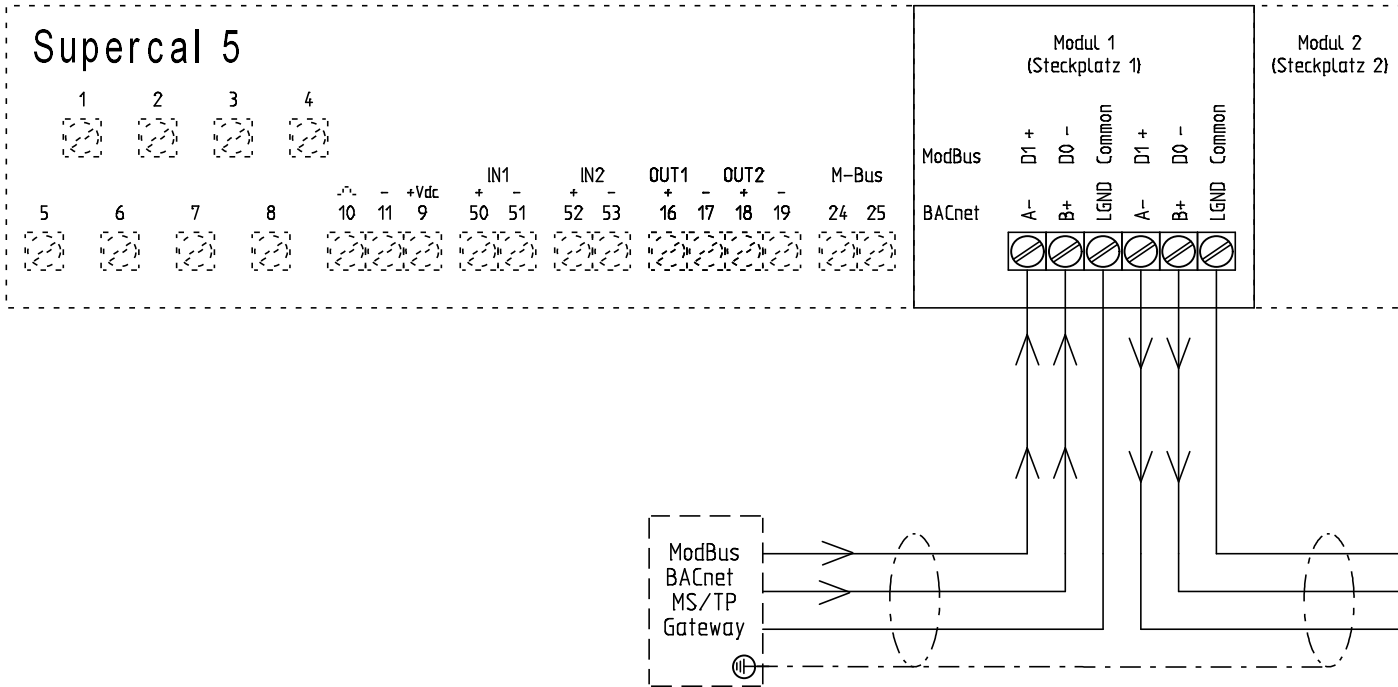

Technische Daten

Belegung: Steckplatz 1 oder 2

Hinweis: - Kabelempfehlung:  
Bauseits abgeschirmt  
U72M 1x4x0.6mm2  
U72M 1x4x0.8mm2

Netzmodul für SC 5 erforderlich

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			<b>NeoVac</b>	Supercal 5 Kommunikationsmodul ModBus / BACnet MS/TP	HIA	15.06.2022
			NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.:	F
					Z4-220615F11-B	