


Liste d'articles

1.500.025 ModBus / BACnet MS/TP Modul EIA-485

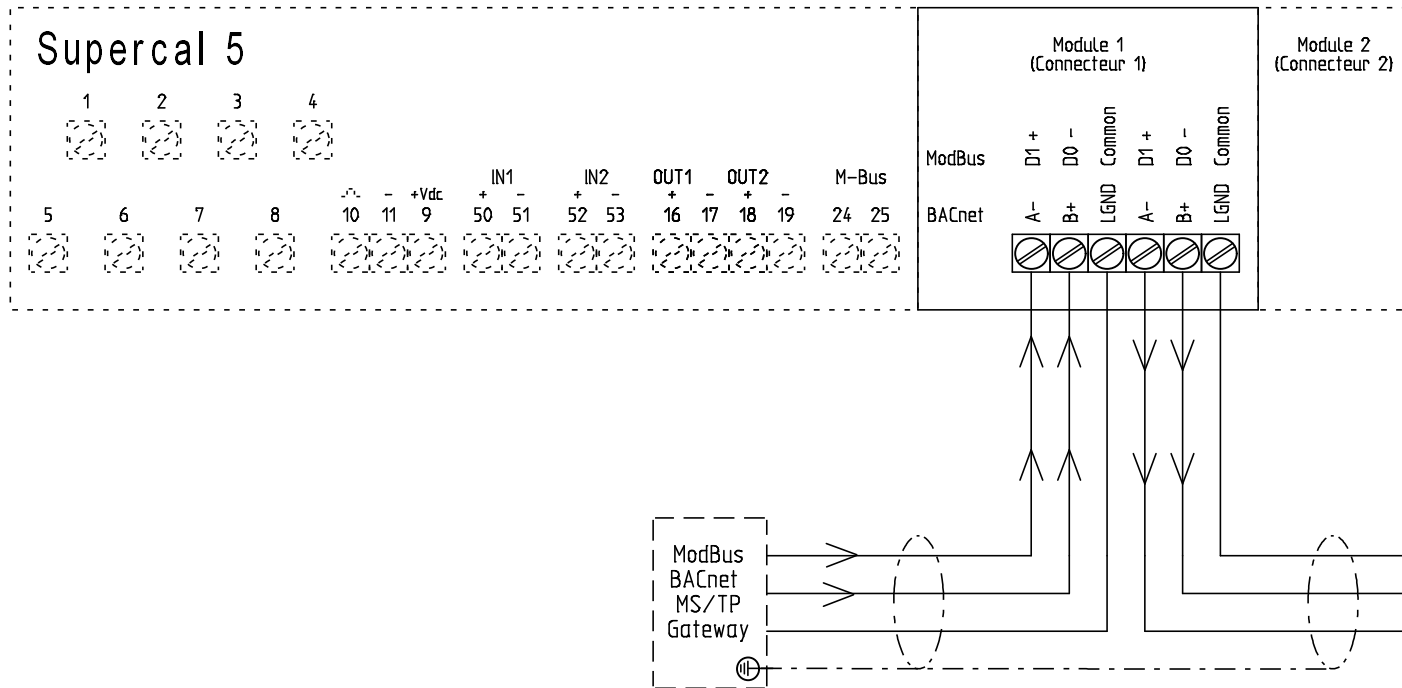

Données techniques

Affectation: Connecteur 1 ou 2

Note: - Recommandation du câble :
 Protégé sur place
 U72M 1x4x0,6mm2
 U72M 1x4x0,8mm2

Module d'alimentation nécessaire pour le SC 5

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description		
			NeoVac	Supercal 5 Module de communication ModBus / BACnet MS/TP	Dessinateur:	Date:
			NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch		HIA	15.06.2022
					Dessin numéro:	F
					Z4-220615F11-F	