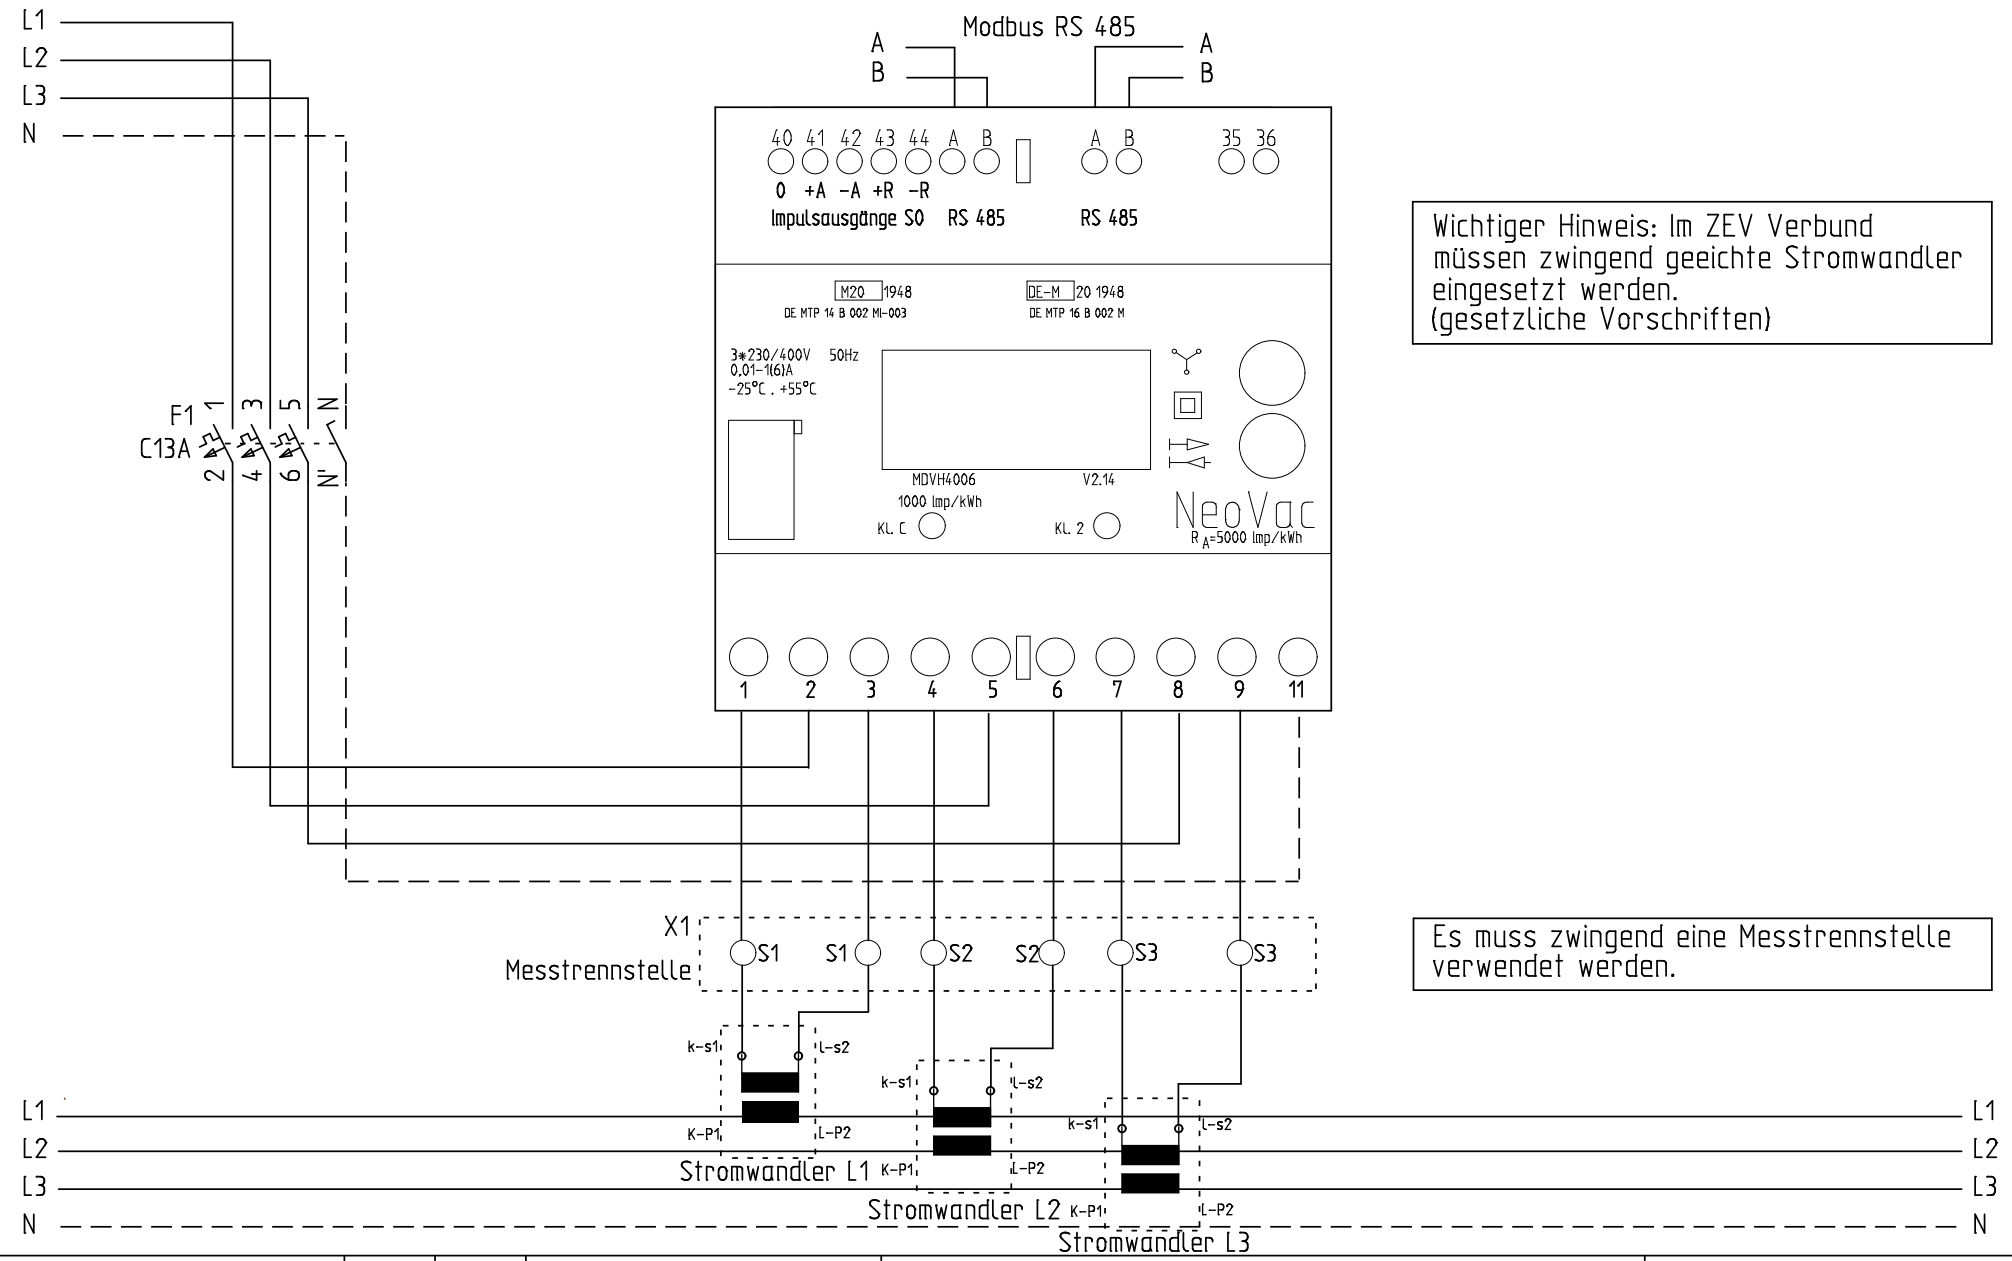


Wichtiger Hinweis: Im ZEV Verbund müssen zwingend geeichte Stromwandler eingesetzt werden.
(gesetzliche Vorschriften)

Es muss zwingend eine Messtrennstelle verwendet werden.

Index / Änderung		Datum	Name	Firma	Beschreibung		
A	Modbus angepasst	26.08.2025	mes01	NeoVac NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch	Elektrozähler DZG MDVH4006	Ersteller: gsu	Datum: 01.03.2023
						Zeichng.-Nr.: Z4-140920A02	A