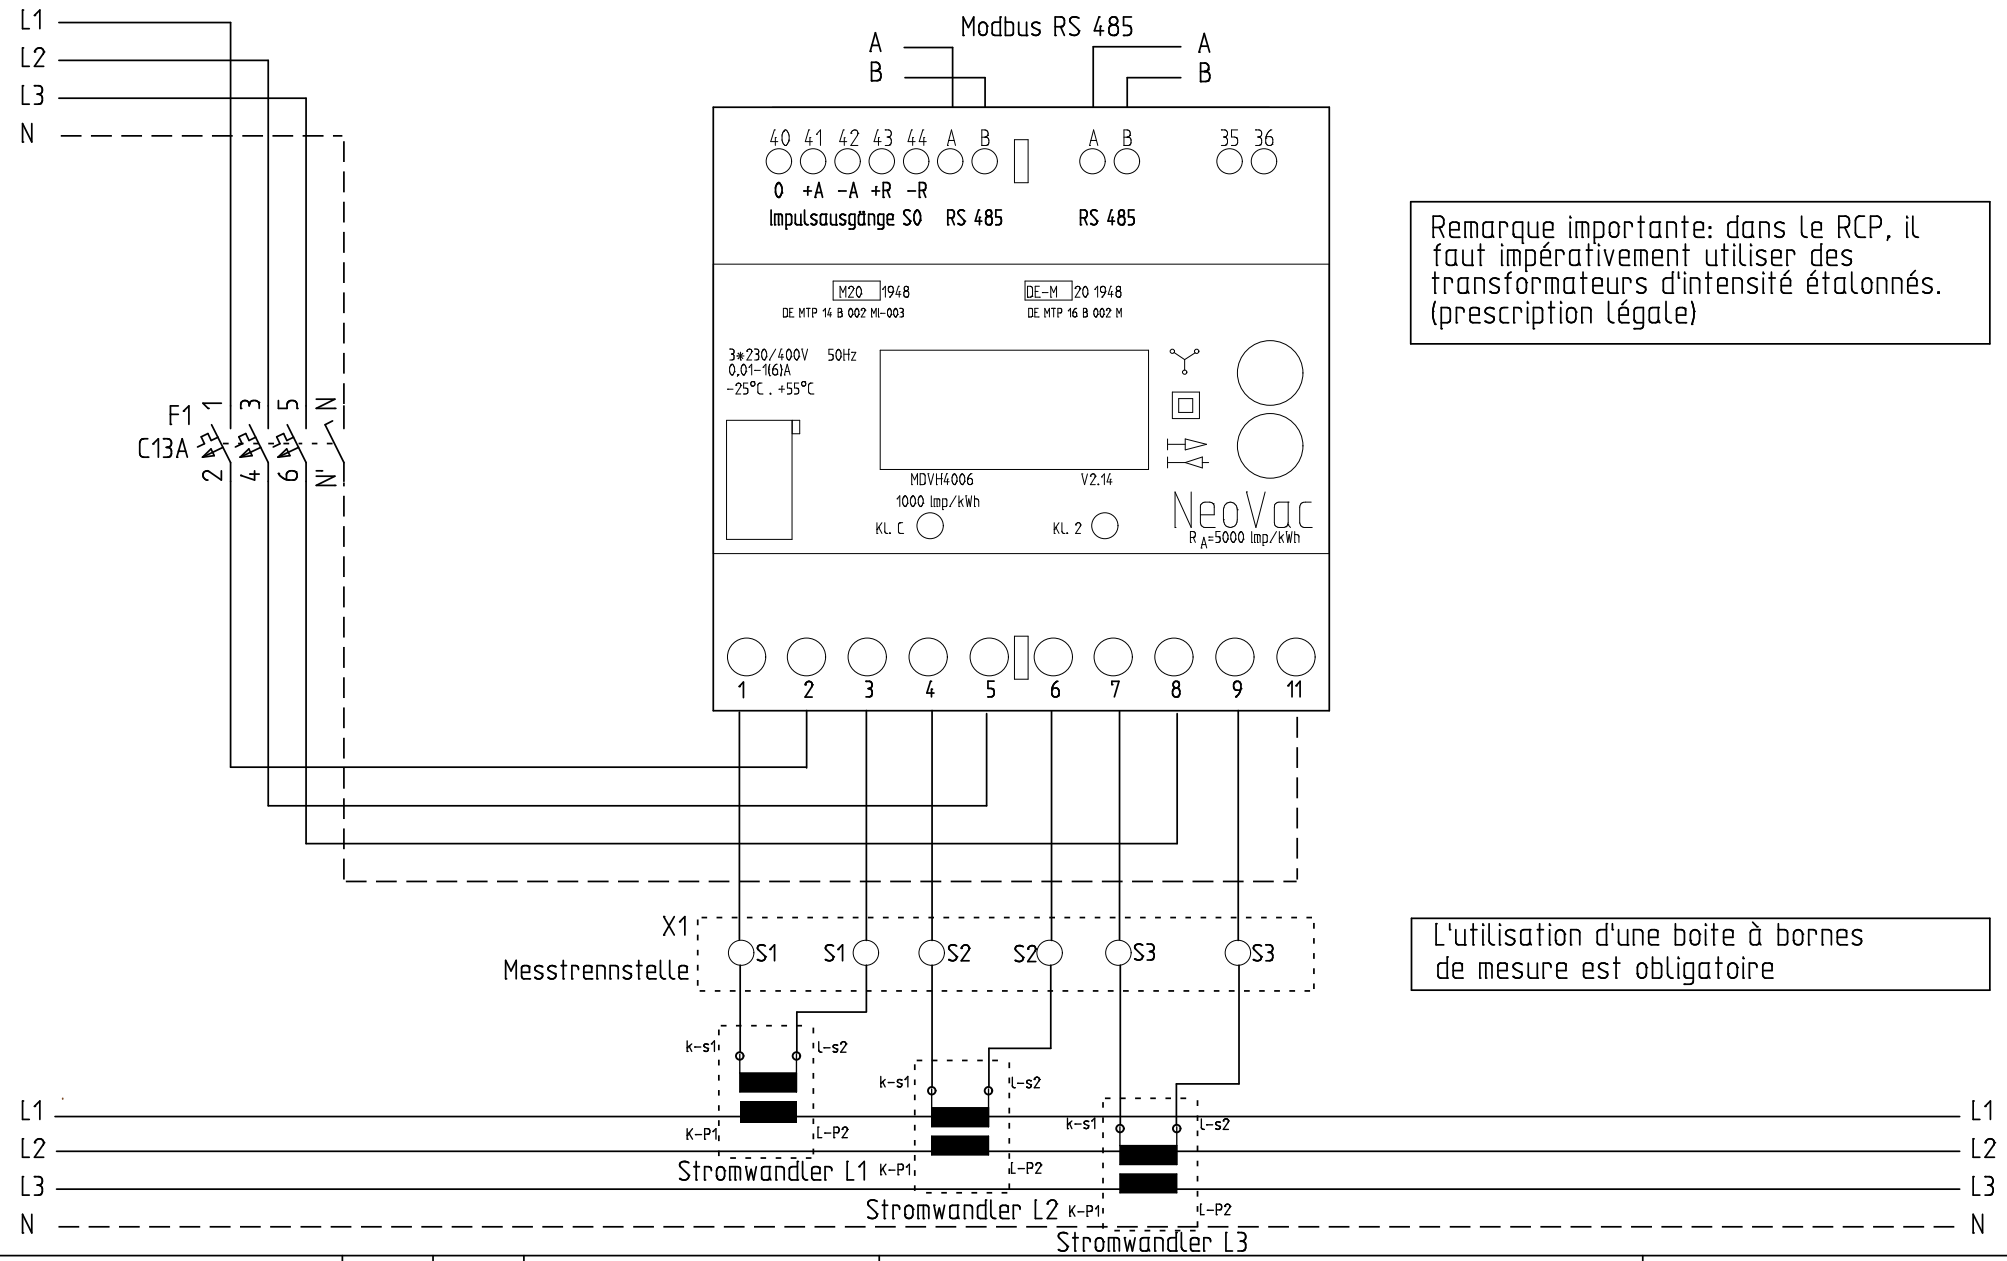


Remarque importante: dans le RCP, il faut impérativement utiliser des transformateurs d'intensité étalonnés. (prescription légale)

L'utilisation d'une boite à bornes de mesure est obligatoire

Index / Änderung		Datum	Name
A	Modbus angepasst	26.08.2025	mes01

NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Beschreibung: Elektrozähler DZG MDVH4006

Ersteller:	Datum:
gsu	01.03.2023
Zeichng.-Nr.: Z4-140920A02	A