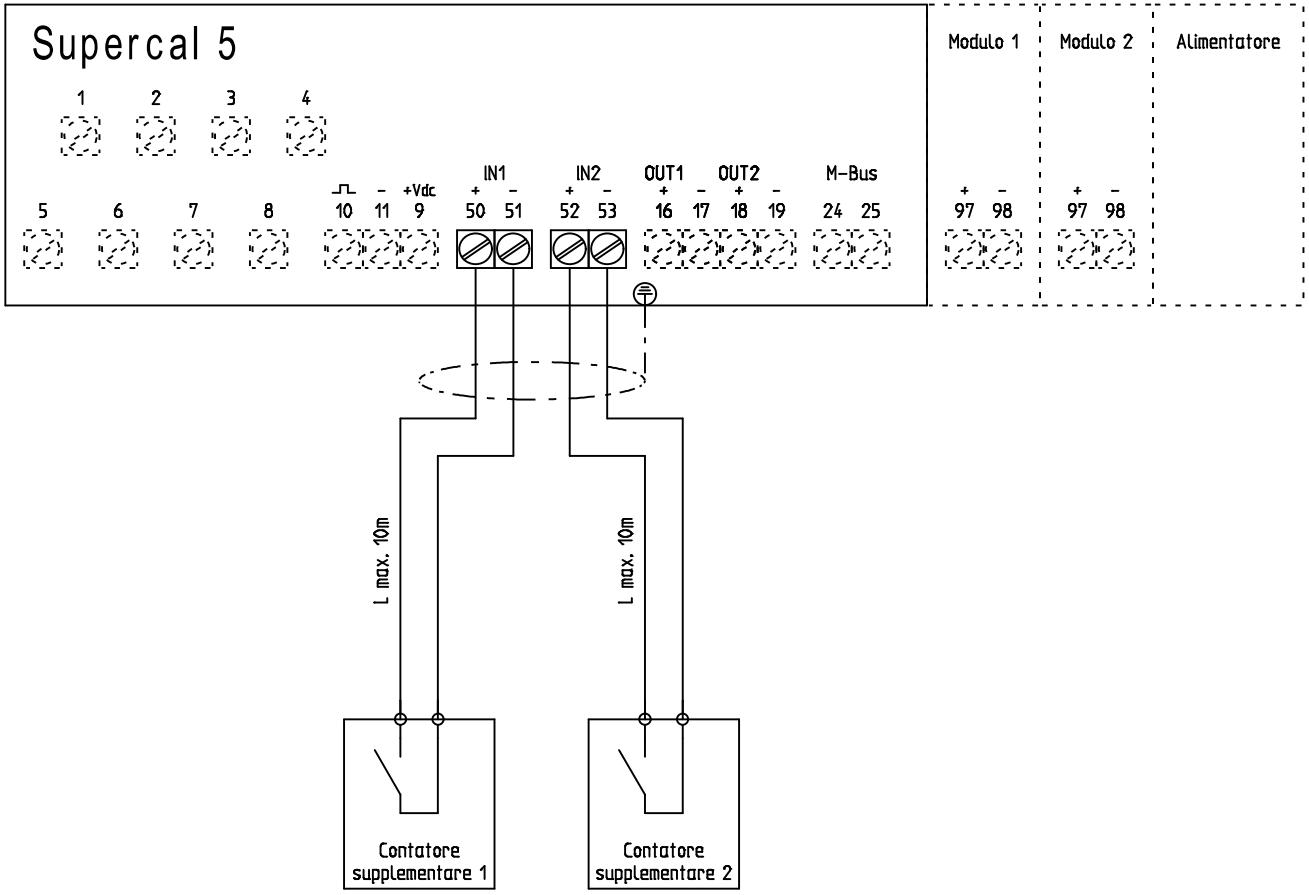


Elenco prodotti

Dati tecnici

contatti Reed: evtl. contatori d'acqua

Opzione 1: 1 contatore supplementare (port IN1 o IN2)

Opzione 2: 2 contatore supplementare (port IN1 e IN2)

Nota: – Norme per il cablaggio:
le informazioni relative al cablaggio del bus sono riportate nelle
norme relative all'impianto elettrico.

Indice / Revisione		Data	Nome	Azienda	Descrizione		
1	Anpassung der Kabelvorschrift	26.08.2025	mes01	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 Contatore supplementare	Realizzatore: HIA	Data: 15.06.2022
						Numero disegno: Z4-220615E01-I	E