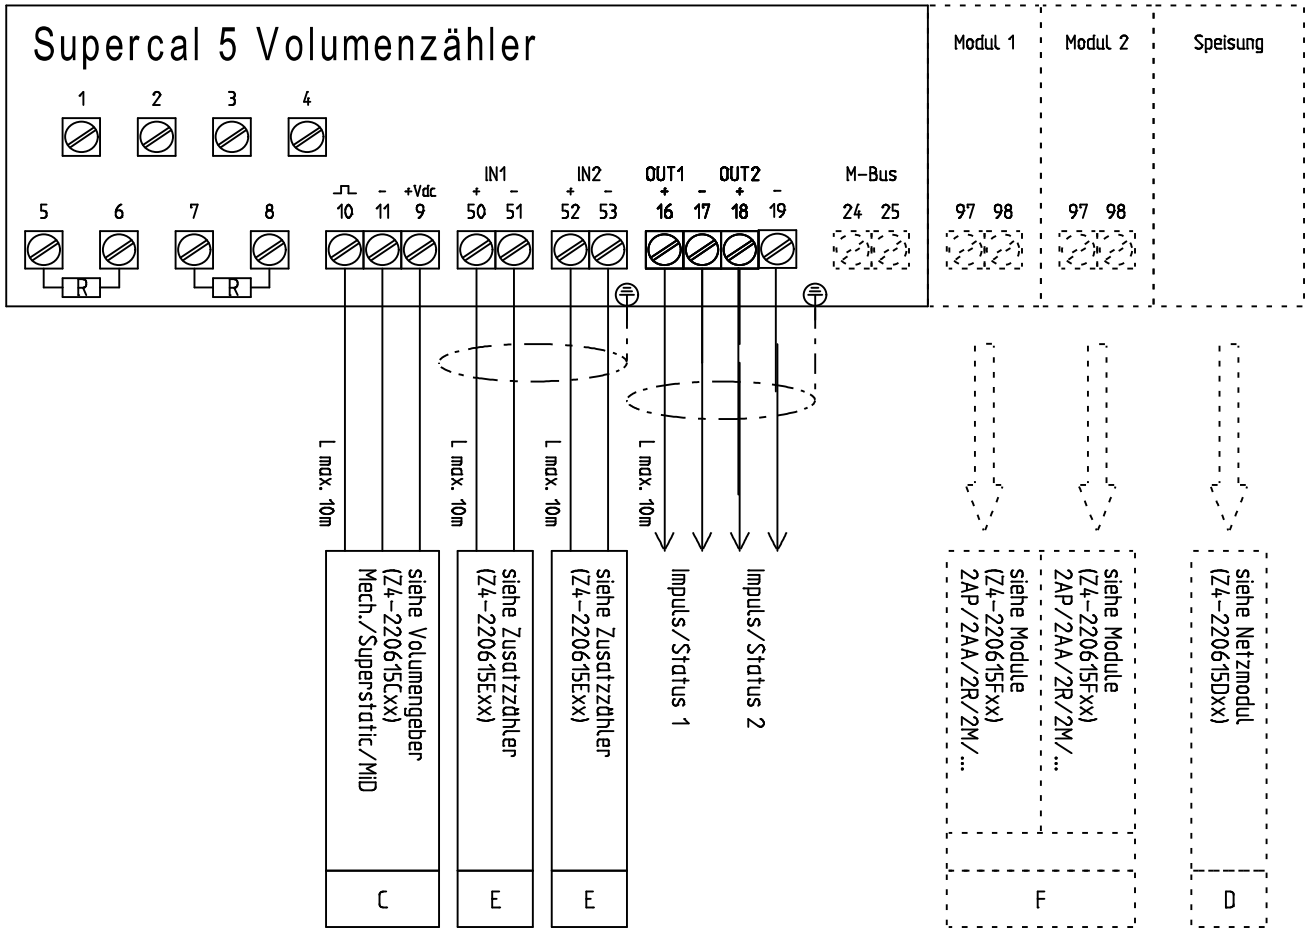


Artikelliste

1.500.005 Rechenwerk Supercal SC 5 Funk Volumenzähler

Hinweise:

- Zusatzblätter C/D sind zwingend mitzuliefern.
- Als Fühlerersatz sind Widerstände (500 – 600 Ohm) im Gerät eingebaut
- Keine galvanische Trennung zwischen OUT1/OUT2 Transistor (Open Collector)
- Nur Volumen / Durchfluss / Anzeigetest sichtbar auf Display
- Energie, Leistung, Vor- und Rücklauf sowie Delta-T werden auf dem Display ausgeblendet
- Kabelvorschrift:
  Busverkabelung siehe Installationsvorschrift

Index	Änderung	Datum	Name
1	Änderung Artikelnummer	21.03.2024	fld
2	Anpassung der Kabelvorschift	26.08.2025	mes01

Firma

NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Beschreibung: Supercal 5 Funk Volumenzähler

Ersteller:	Datum:
HIA	15.06.2022
Zeichng.-Nr.: Z4-220615A06-D	A