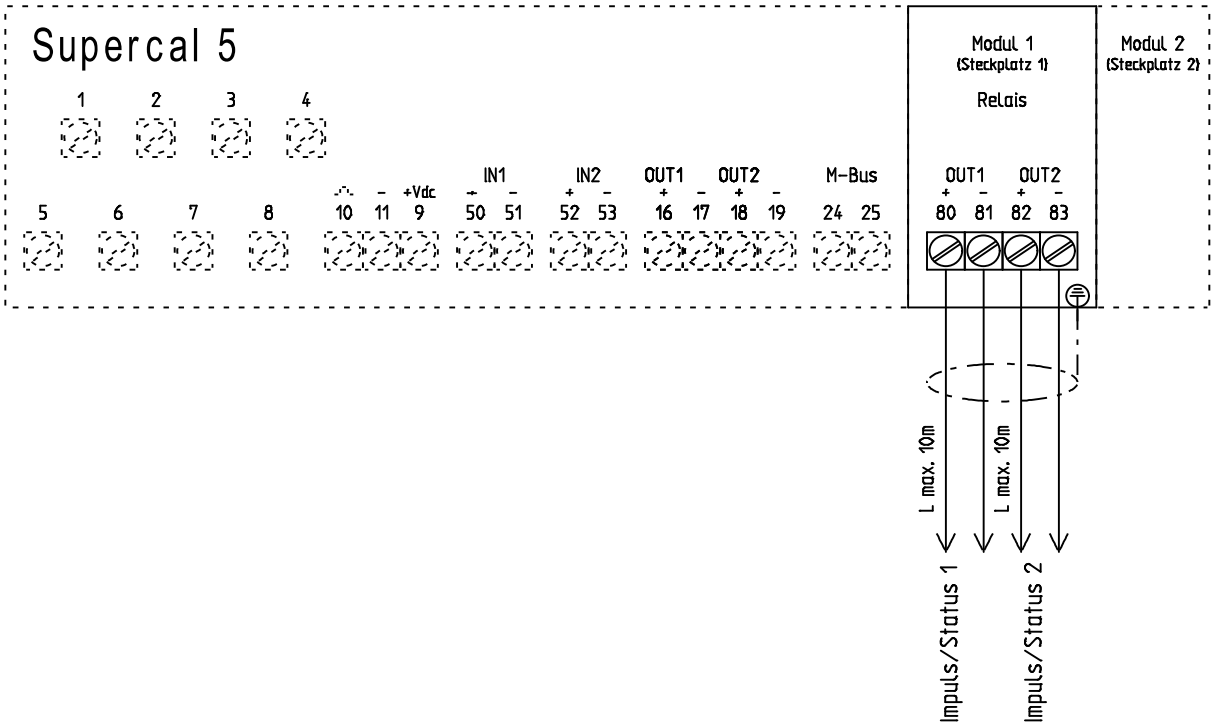


Artikelliste

1.500.022 Kommunikationsmodul 2R

Technische Daten

Ausgänge:	2 Relaisausgänge
Belegung:	Steckplatz 1 oder 2
Impuls für:	– Energie / Volumen – Energie 1 / Volumen 1 – Energie 2 / Volumen 2
Zustand:	– Tarif / Status / Alarm / Fehler
Ausgang:	– frei programmierbar
Kabelvorschrift:	– Busverkabelung siehe Installationsvorschrift

Netzmodul SC5 erforderlich

Index / Änderung		Datum	Name
1	Anpassung der Kabelvorschrift	26.08.2025	mes01

Firma

NeoVac

NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet

Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Beschreibung

Supercal 5 Kommunikationsmodul 2R

Ersteller: HIA	Datum: 15.06.2022
Zeichng.-Nr.: Z4-220615F03-D	F