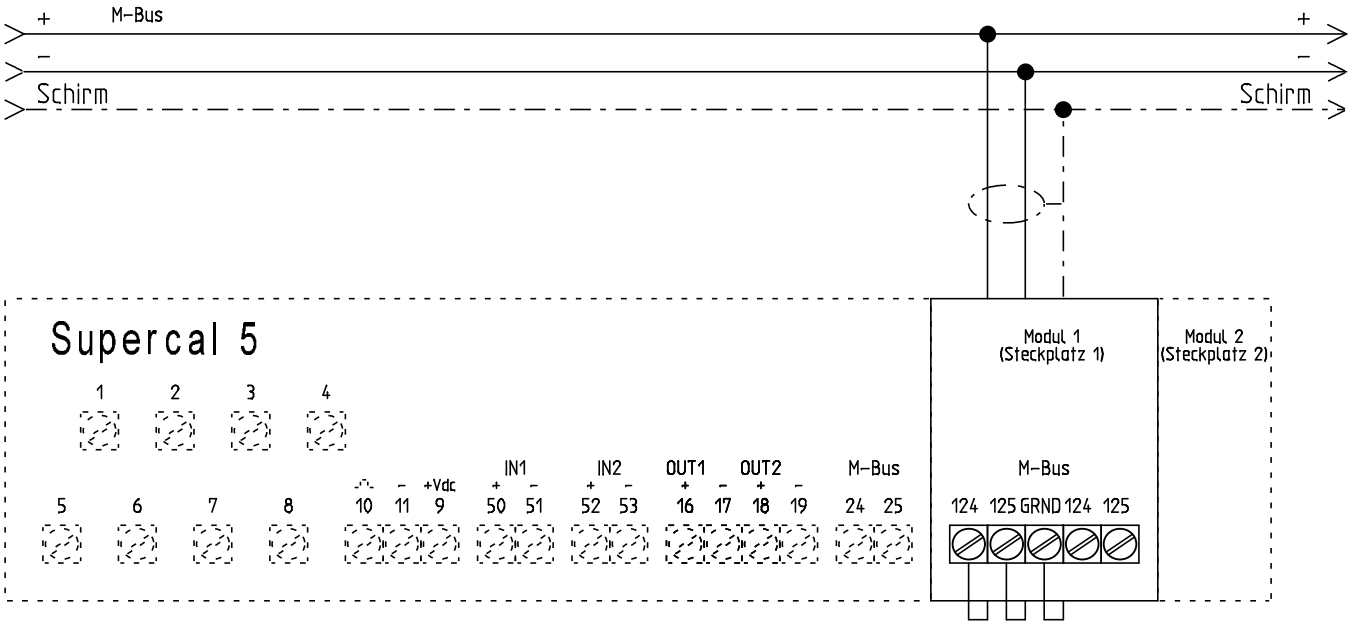


Artikelliste

1.500.024 Kommunikationsmodul BU

Technische Daten

M-Bus:	1 M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-3, – potentialfrei, verpolungssicher – Baudrate 300-4800 Bds – Datenstruktur variabel
Belegung:	Steckplatz 1 oder 2

(LOW-Power Modul) auch geeignet für Zähler mit Batteriespeisung

Busverkabelung siehe Installationsvorschrift

Mindestens Batteriemodul D erforderlich

Achtung:
2 M-Bus Lasten!

Hinweis:
Interner M-Bus ist an die NeoVac-Zentrale anzuschliessen

Index / Änderung		Datum	Name
1.	2 Lasten & Interner Bus an NV-Zentrale	27.03.26	fld

NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Beschreibung: Supercal 5 Kommunikationsmodul BU

Ersteller: HIA

Datum: 15.06.2022

Zeichng.-Nr.: Z4-220615F08-D

F