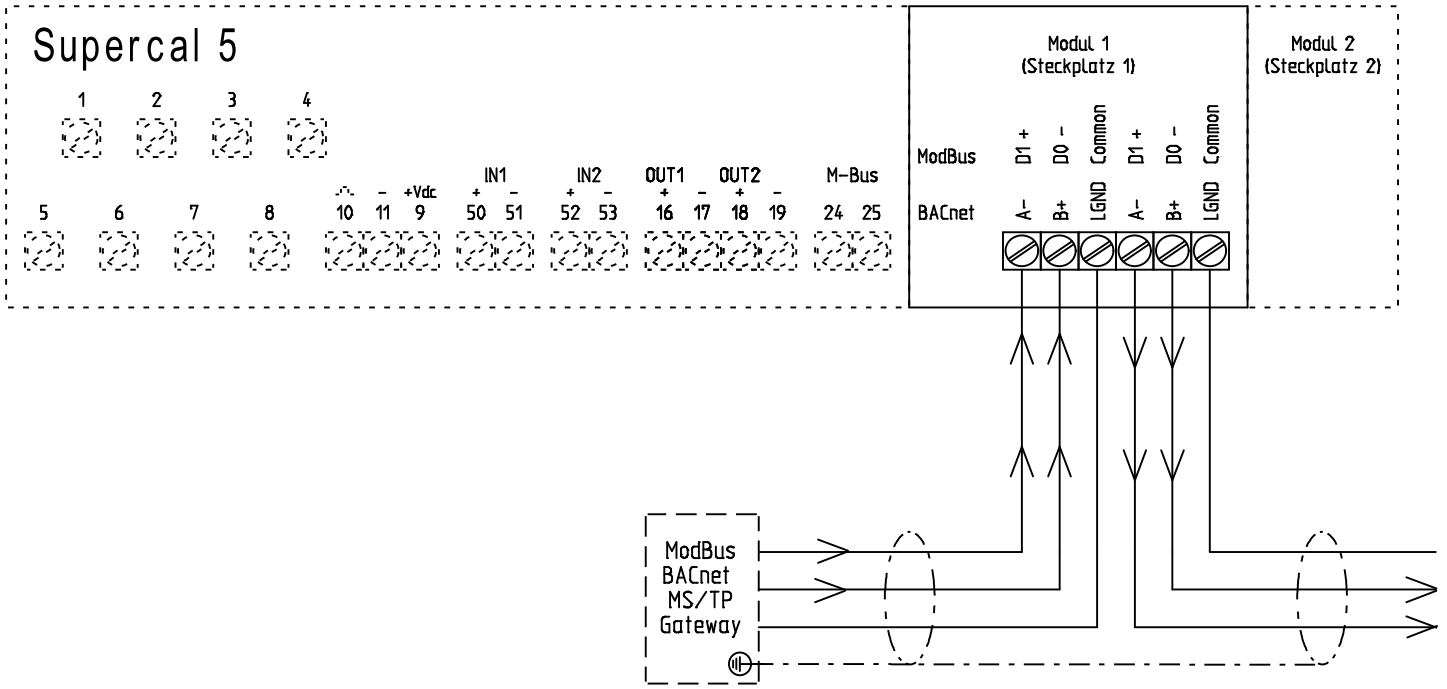


Artikelliste

1.500.025 ModBus / BACnet MS/TP Modul EIA-485

Technische Daten

Belegung:	Steckplatz 1 oder 2
Kabelvorschrift:	Busverkabelung siehe Installationsvorschrift

Netzmodul für SC 5 erforderlich

Index / Änderung		Datum	Name
1	Anpassung der Kabelvorschrift	26.08.2025	mes01

Firma: NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Beschreibung: Supercal 5 Kommunikationsmodul ModBus / BACnet MS/TP

Ersteller: HIA	Datum: 15.06.2022
Zeichng.-Nr.: Z4-220615F11-B	F