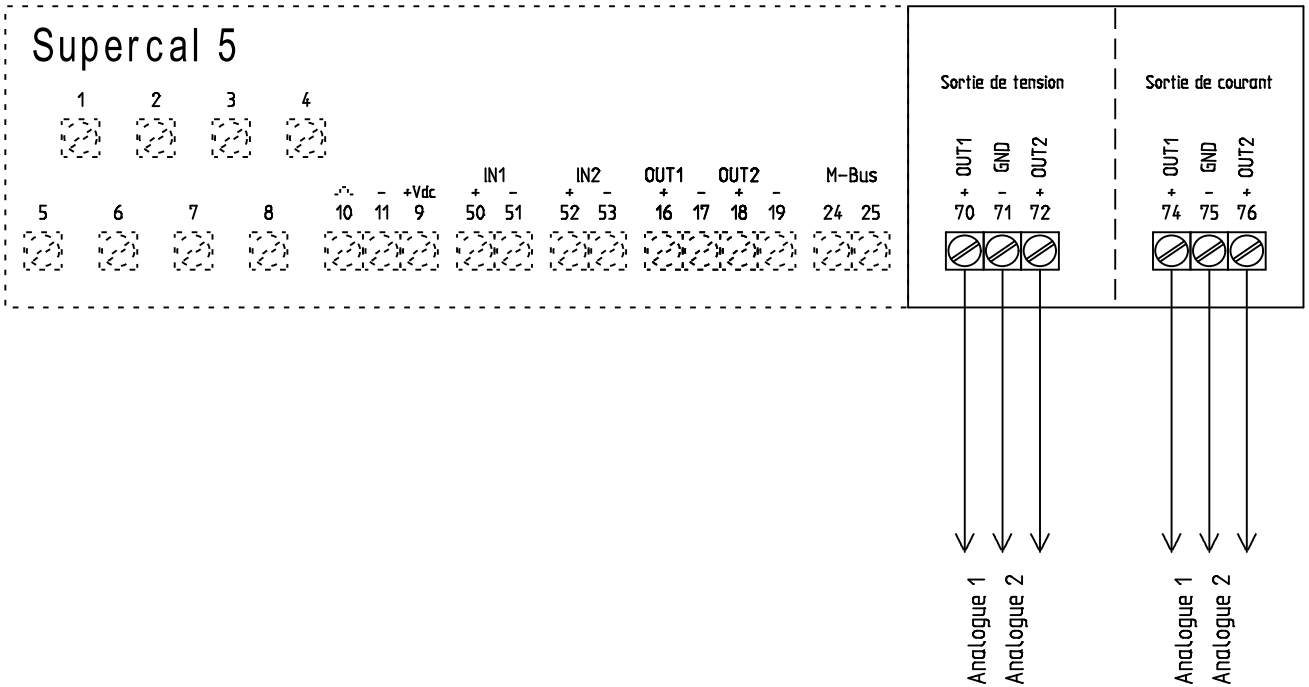


Liste d'articles

1.500.031 Module de communication 2A (actif), analogique, alimentation ext., 2 sorties analogique, programmables

Données techniques

Les sorties : 2 * Signal analogique

Affectation :

Type de signal :

Bornes 74, 75, 76	Bornes 70, 71, 72
0...20mA	0...10VDC
4...20mA	2...10VDC
0...24mA	
4...24mA	

Signal analogique pour : Emplacement 1 ou 2

- Température de départ
- Température de retour
- Différence de température
- Puissance
- Débit
- Valeur moyenne compteur supplémentaire A1
- Valeur moyenne compteur supplémentaire A2
- Désactivé

- Aucune séparation galvanique entre OUT1/OUT2!

- Prescriptions pour câbles:
  Câblage du bus selon les prescriptions pour les installations

Index / modification		Date	Nom
1	Modification du texte	12.07.2023	fld
2	Anpassung der Kabelvorschift	26.08.2025	mes01

Entreprise

NeoVac
NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99
CH-9463 Oberriet www.neovac.ch

Description: Supercal 5 Module de communication 2A (actif)

Dessinateur:	Date:
HIA	15.06.2022
Dessin numéro:	
Z4-220615F01-F	F