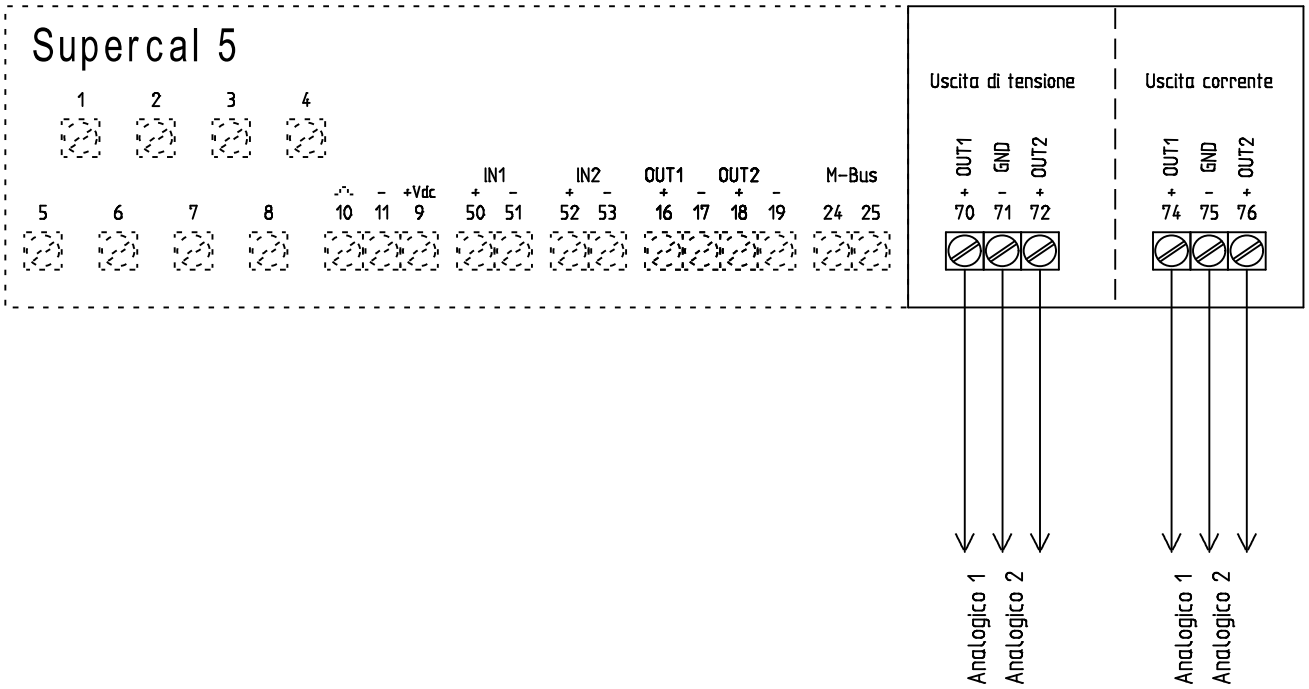


Elenco prodotti

1.500.031 Modulo di comunicazione 2A (activo), analogiche, con 2 uscite analogiche, programmabili

Dati tecnici

Uscite: 2 * Segnale analogico

Assegnazione:

Tipo di segnale:

Terminale 74, 75, 76	Terminale 70, 71, 72
0...20mA	0...10VDC
4...20mA	2...10VDC
0...24mA	
4...24mA	

Segnale analogico per: Slot 1 o 2

- Temperatura di flusso
- Temperatura di ritorno
- Differenza di temperatura
- Potenza in uscita
- Portata
- Valore medio del contatore aggiuntivo A1
- Valore medio del contatore aggiuntivo A2
- Disattivato

- nessuna separazione galvanica OUT1/OUT2!

- Norme per il cablaggio:
  le informazioni relative al cablaggio del bus
  sono riportate nelle norme relative all'impianto elettrico.

Indice / Revisione		Data	Nome
1	Modifica del testo	12.07.2023	fld
2	Anpassung der Kabelvorschift	26.08.2025	mes01

NeoVac
NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99
CH-9463 Oberriet www.neovac.ch

Azienda

Descrizione: Supercal 5 Modulo di comunicazione 2A (activo)

Realizzatore: HIA

Data: 15.06.2022

Numero disegno: Z4-220615F01-I

F