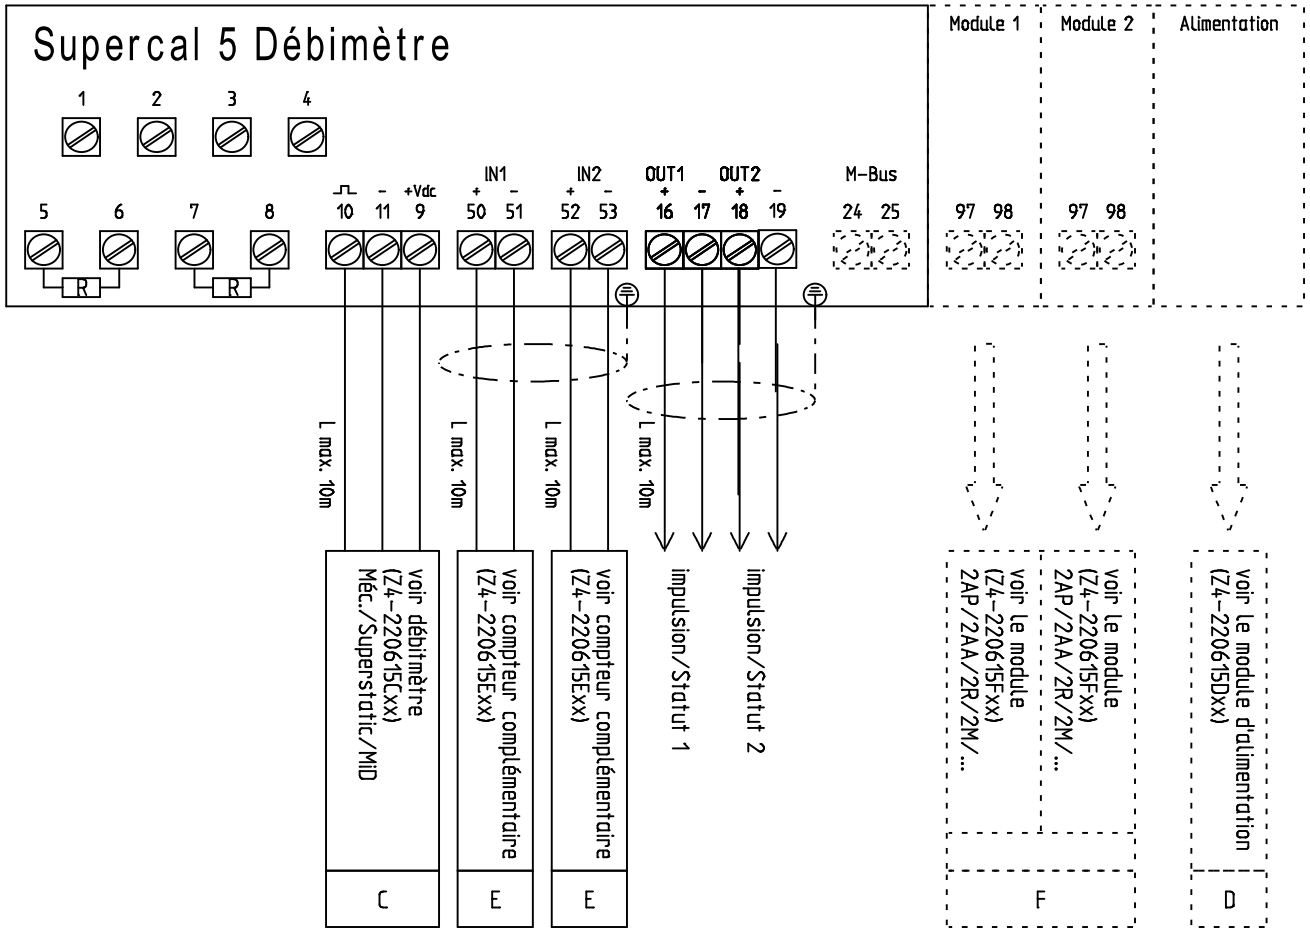


Liste d'articles

1.500.005 Calculateur SC 5 Radio, Débitmètre

Indications:

- Les feuilles supplémentaires C/D sont impératives.
- Comme les résistances remplacement de sonde (500 – 600 ohm) sont intégrés dans le appareil
- Aucune séparation galvanique entre OUT1/OUT2 Transistor (Open Collector)
- Seulement volume / Débit / test d'affichage visible sur l'affichage
- Énergie, puissance, départ et retour ainsi que Delta-T sont caché sur L'affichage
- Prescriptions pour câbles: Câblage du bus selon les prescriptions pour les installations

Index / modification		Date	Nom
1	Änderung Artikelnummer	21.03.2024	fld
2	Anpassung der Kabelvorschift	26.08.2025	mes01

Entreprise

NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Description

Supercal 5 Radio Débimètre

Dessinateur: HIA	Date: 15.06.2022
Dessin numéro: Z4-220615A06-F	A