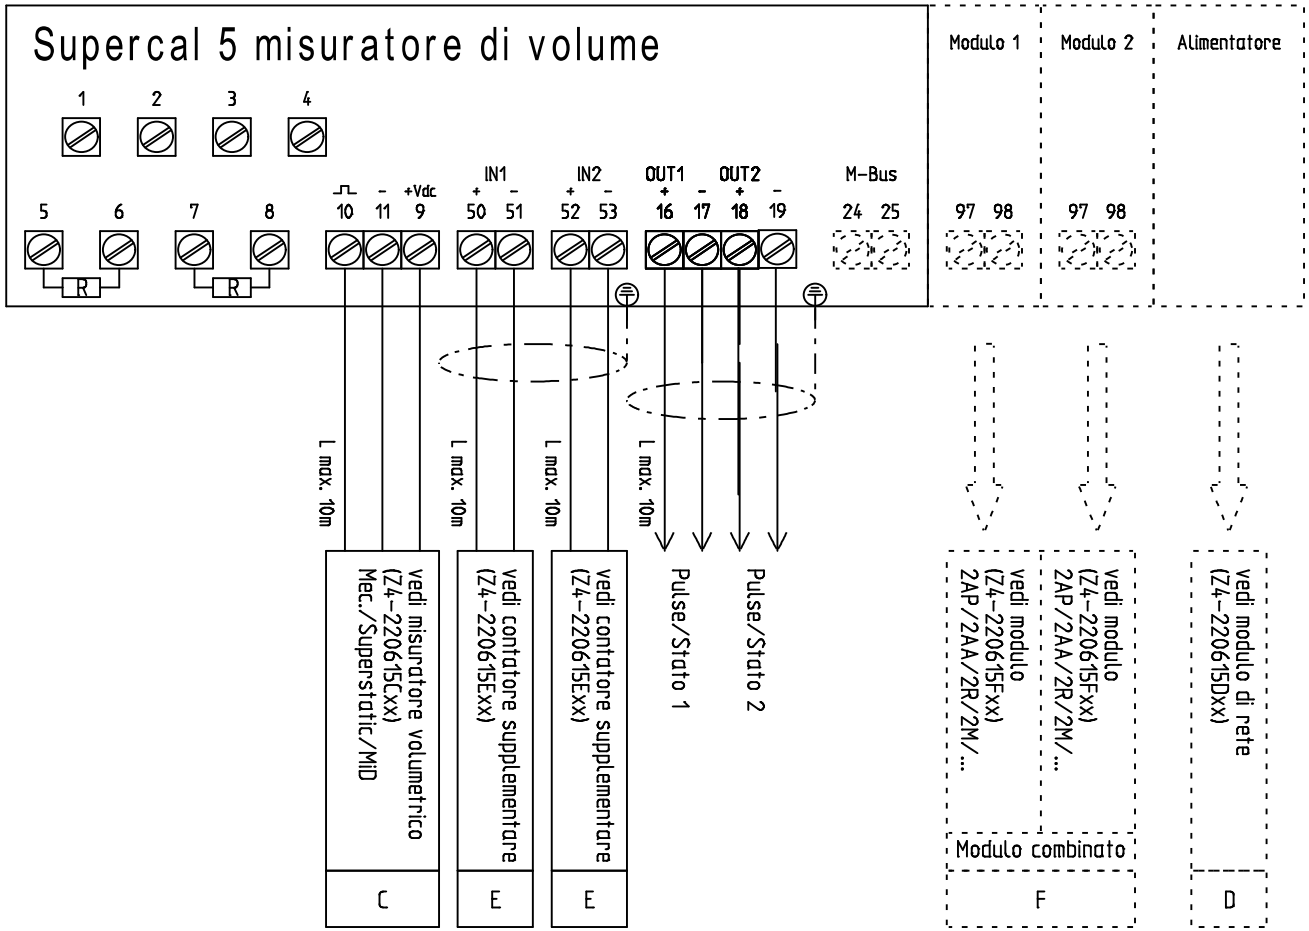


Elenco prodotti

1.500.005 Unità di calcolo SC 5, radio

Dati tecnici:

- Foglio supplementare C/D sono obbligatori.
- Come resistenze di sostituzione del sensore (500–600 ohm) sono integrati nel apparecchio
- Nessun isolamento tra OUT1/OUT2 Transistor (Open Collector)
- Solo volume / flusso / test del schermo visibile in display
- Energia, potenza, mandata e ritorno, così come Delta-T sarà nascosto sullo schermo
- Norme per il cablaggio:
  le informazioni relative al cablaggio del bus
  sono riportate nelle norme relative all'impianto elettrico.

Indice / Revisione		Data	Nome
1	Änderung Artikelnummer	21.03.2024	fld
2	Anpassung der Kabelvorschift	26.08.2025	mes01

Azienda

NeoVac

NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet

Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Descrizione

Supercal 5 radio, misuratore di volume

Realizzatore:	Data:
HIA	15.06.2022
Numero disegno:	A
Z4-220615A06-I	